

Standard - Wandlerschrank


Ausrüstungsatz für Gemeindewerke Peißenberg KU

- Strompfadleitungen: H07V-U 2,5 mm²
- Spannungspfadleitungen: NSGAFÖU 1,5 mm²

- **Prüfklemme von Gemeindewerke Peißenberg KU**
Landis + Gyr



- Wandler kl. 0,5 werden vom Installateur eingebaut

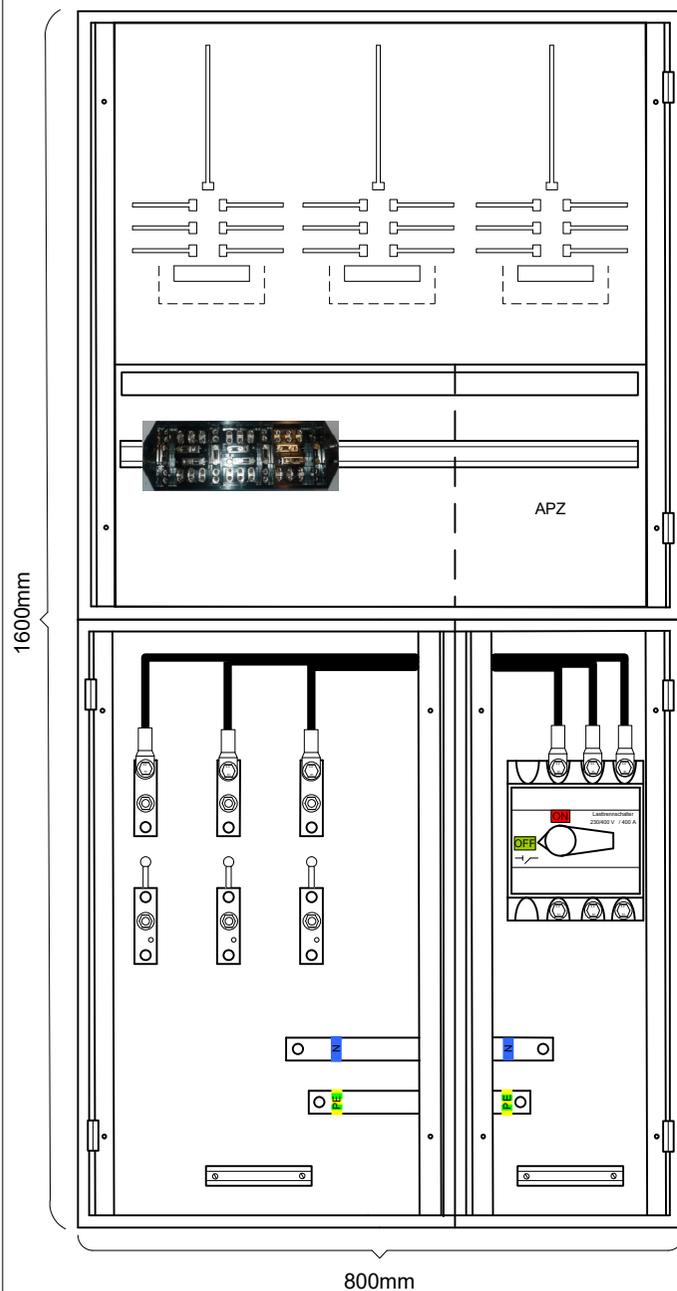

	GWP Standard - Wandlerschrank			
	Beispiel für eine Standard-Wandlermessung			
GRÖSSE	Beab J. Klatzka	ZEICHN.NR. NWZ 1	REV. 1.0	
MASSSTAB	1:10	07.2019	BLATT	1 VON 1