


# Gemeindewerke Peißenberg KU Standard - Kleinwandlerschrank



- Wandler kl. 0,5 werden vom Installateur eingebaut
- Verdrahtungssatz Sekundär wird durch Hersteller mitgeliefert
- nicht geeignet für Fernauslösung (Verbraucher größer als 100000kWh/Jahr)

- Prüfklemme von Gemeindewerke Peißenberg KU

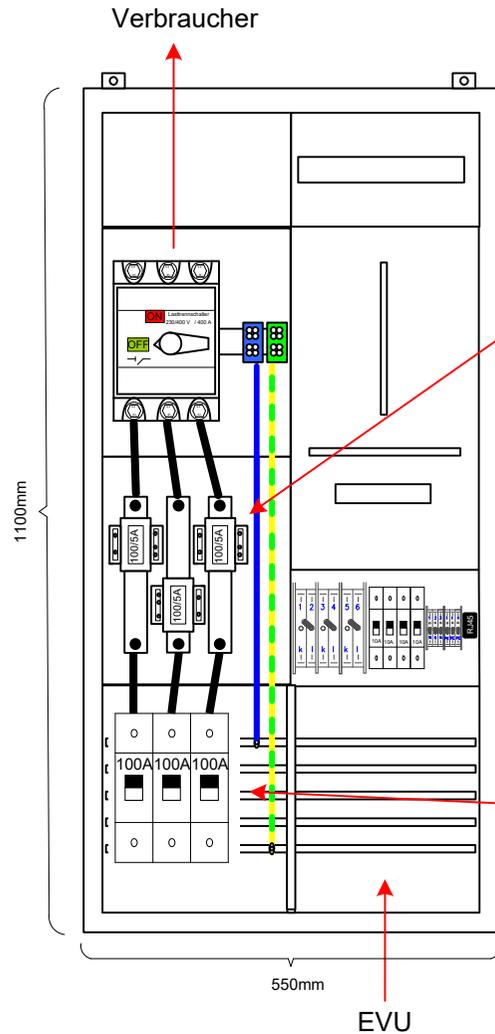

- SHS Max. 100A

	Kleinwandleranlage		
	Beispielplan für eine Kleinwandleranlage		
GROSSE	Beab J. Klitzka	ZEICHN.NR.	REV. 1.1
MASSTAB	1:10	07.2019	BLATT 1 VON 1